

# FUSION SPA 220

220x120 h.66,5


## Dati tecnici Technical features

<b>Max contenuto d'acqua</b> Max water capacity	520 l.
<b>Jets idromassaggio</b> Whirlpool jets	12
<b>Dati dimensionali</b> Dimensional features	
<b>Volume d'imballo</b> Packaging volume	2.4 m <sup>3</sup>
<b>Peso a vuoto</b> Dry weight	150 kg
<b>Peso con acqua</b> Wet weight	670 kg


## Caratteristiche elettriche Electrical features

<b>Voltaggio</b> Voltage	230
<b>Amperaggio</b> Amperage	22
<b>Tensione</b> Tension	50 Hz
<b>Potenza motore IDROMASSAGGIO</b> WHIRLPOOL motor power	1.8 Hp
<b>Potenza assorbita IDROMASSAGGIO</b> WHIRLPOOL absorbed power	1.35 Kw
<b>Potenza motore RICIRCOLO</b> RECIRCULATION motor power	0.16 Hp
<b>Potenza assorbita RICIRCOLO</b> RECIRCULATION absorbed power	115 watt
<b>Regolatore temperatura</b> Temperature controller	3 Kw


## Disegno tecnico / Technical drawing

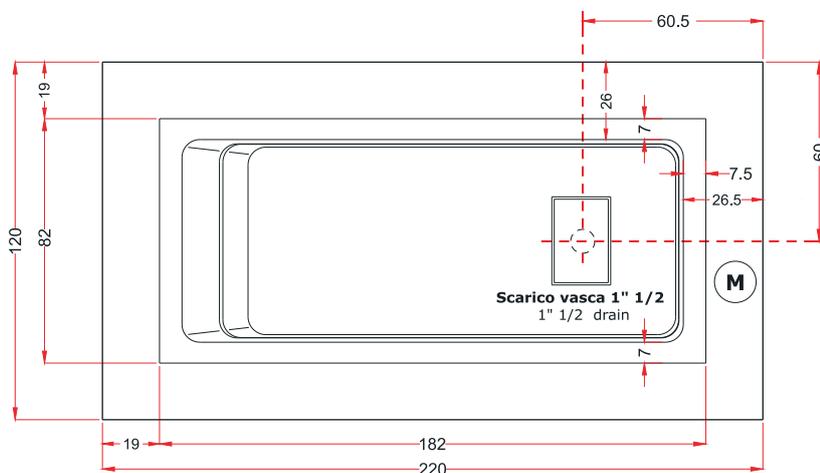

Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Engine

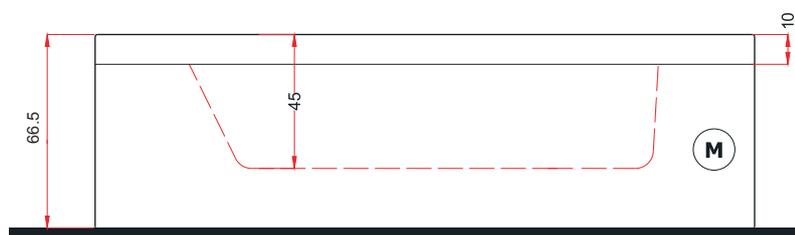

## Installazioni disponibili / Installations allowed

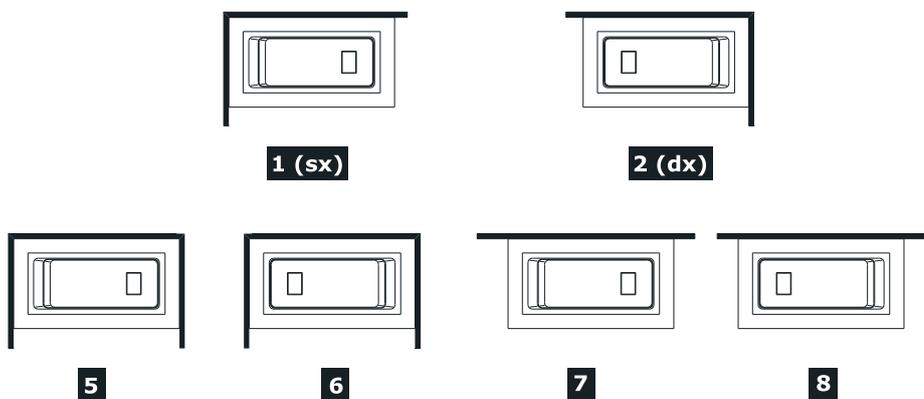


# FUSION SPA 220


220x120 h.66,5

## Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

### 1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

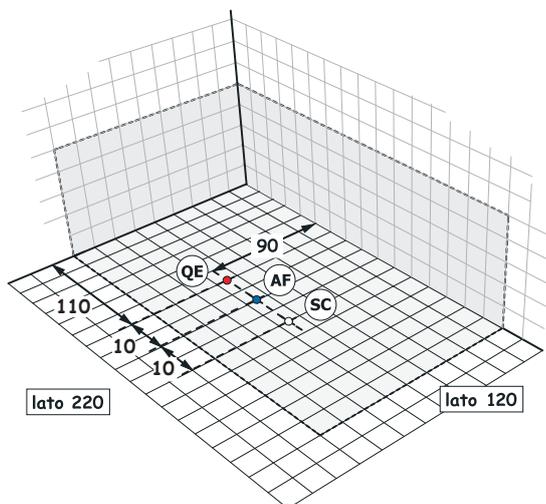

### INSTALLAZIONE DESTRA 2 6 8 RIGHT INSTALLATION

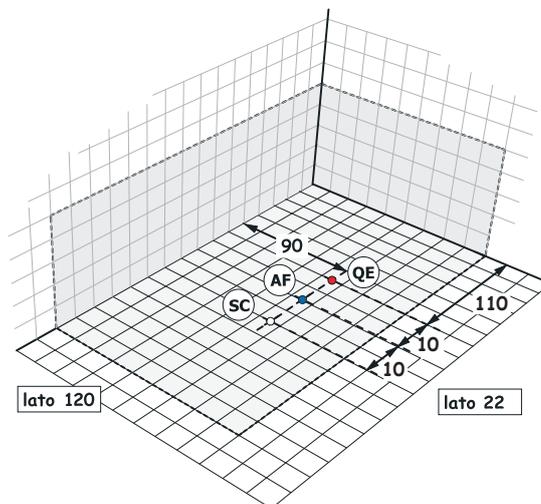

Allaccio acqua fredda **AF** Cold water connection

Scarico a terra consigliato **SC** Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 4 mmq lunghezza ml 2 circa  
Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario, **QE** Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 ml

#### NOTE


- L'impianto elettrico al quale si intende collegare la minipiscina deve conforme alle norme CEE.
- La minipiscina dovrà essere collegata ad un Sezionatore di rete (interuttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3mm. e ad un RCD (interruttore differenziale) di max 30mA.
- E' necessario che l'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare.
- Deve esistere un efficiente impianto di terra.
- La minipiscina deve essere collegata all'impianto di terra dell'edificio in maniera permanente.



**A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro.**  
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti

### INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

Perimetro ispezionabile  
Perimeter for inspection

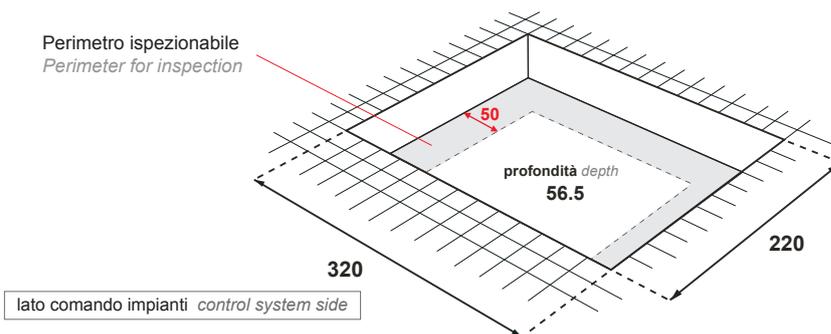


**In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.**

*For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.*


## Sistemi di avviamento / Starting system

### 1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

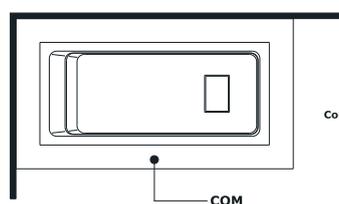

Comando impianti **COM** Control systems

### INSTALLAZIONE DESTRA 2 6 8 RIGHT INSTALLATION

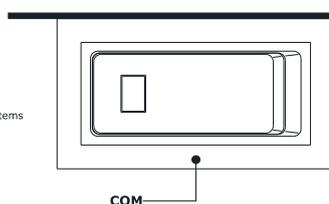

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione  
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement