

FUSION 231

230x150 h.66



Dati tecnici Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	620 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	18
Dati dimensionali Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	3 m ³
Peso a vuoto Dry weight	145 kg
Peso con acqua Wet weight	765 kg

Caratteristiche elettriche Electrical features


Voltaggio Voltage	230
Amperaggio Amperage	16
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	1.8 Hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1.35 Kw
Potenza motore RICIRCOLO RECIRCULATION motor power	1.1 Hp
Potenza assorbita RICIRCOLO RECIRCULATION absorbed power	0.81 Kw
Regolatore temperatura Temperature controller	1300 watt

Disegno tecnico / Technical drawing

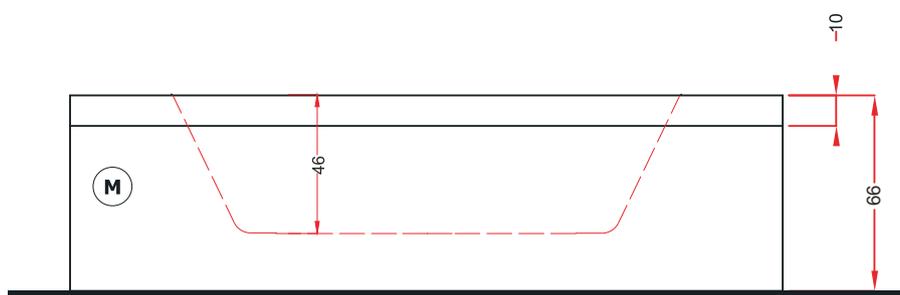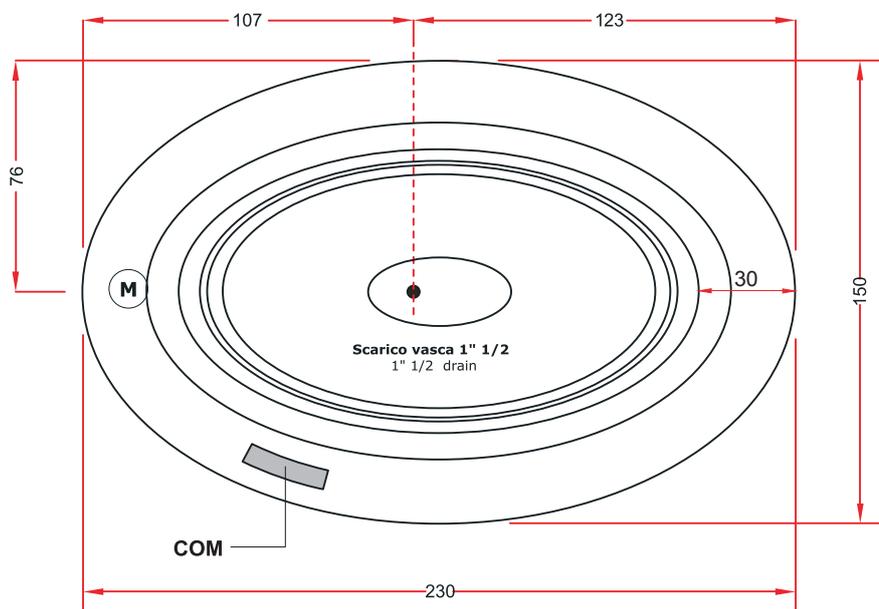


Motore Idromassaggio **M** Whirlpool Motor

Installazioni disponibili / Installations allowed

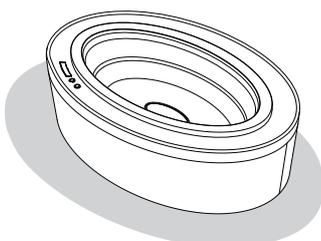

A centrostanza
standalone

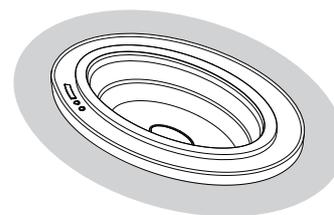


B centrostanza ad incasso
built-in standalone

FUSION 231

230x150 h.66

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

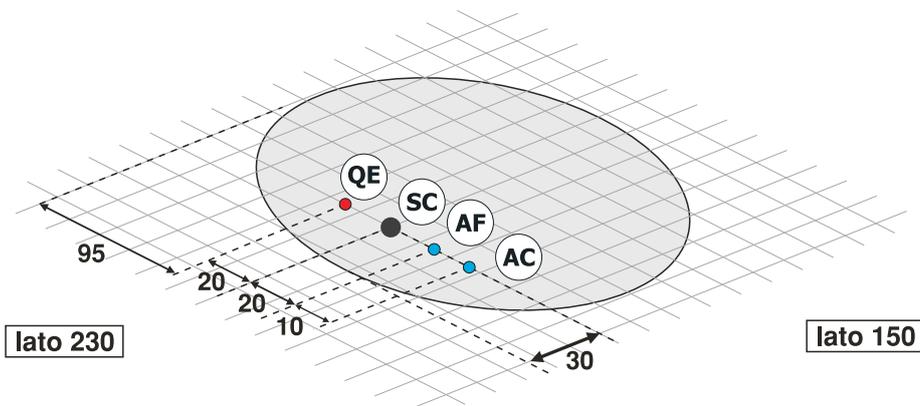

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.  **It is recommended to install upstream of the hydraulic system of filter faucets. The company declines problems arising from failure to install them**

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria  Hot water connection should the bathtub be fitted with taps


Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria  Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato  Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa  Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m
Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.

Installazione centrostanza / Freestanding installation

centrostanza
distanza minima da
eventuali pareti

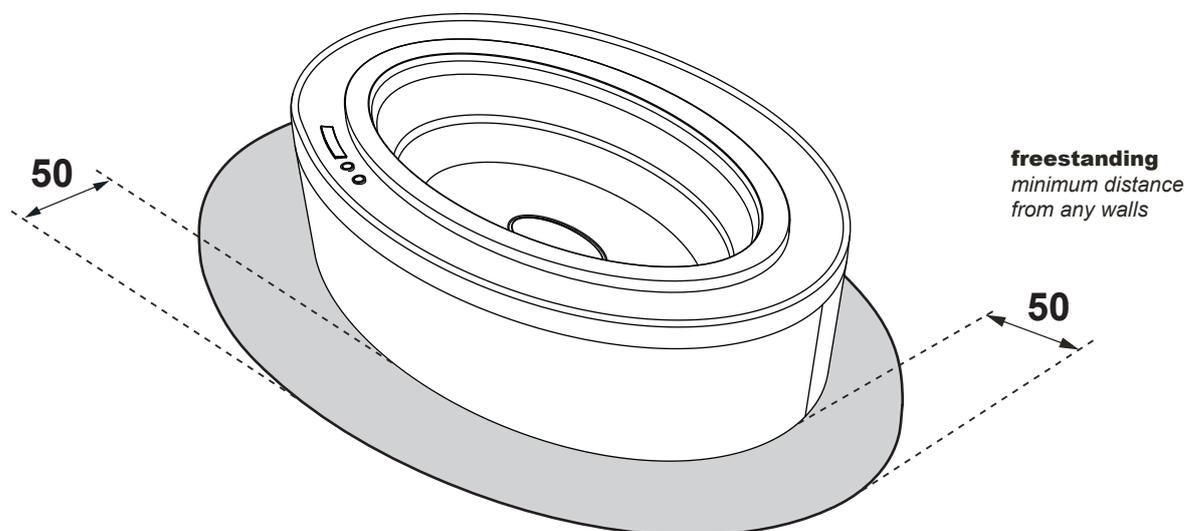


FUSION 231


230x150 h.66

Installazione centrostanza ad incasso / Built in standalone installation

Perimetro ispezionabile
con pavimento removibile
*Inspection perimeter with
removable floor*

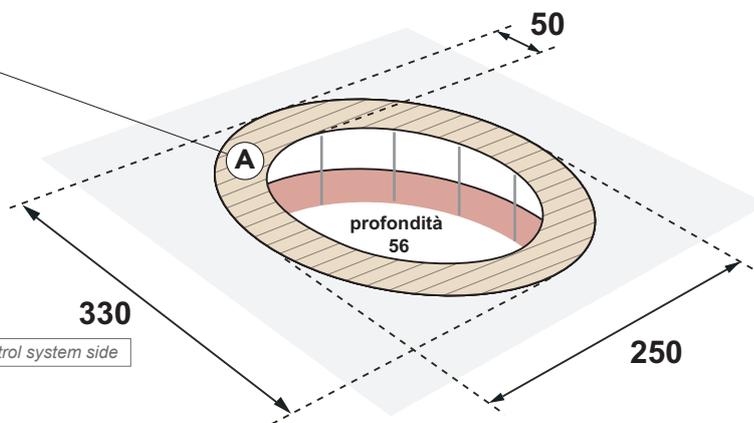

pavimento removibile *removable floor*



Si consiglia la posa dell'ultima
fila di piastrelle (in prossimità del
bordo) ad installazione avvenuta.

*We advice to fix the last line
of tiles near the edge once the
installation is finished*

D 2 griglie Ø15 cm per
garantire una corretta ae-
razione del vano tecnico

C Pavimentazione (si consiglia di scegliere una
pavimentazione che riduca al minimo la pos-
sibilità di scivolare durante le operazioni di
entrata e uscita dalla vasca)

E Coibentazione

Area per collegamenti
idraulici ed elettrici
(vedi pag. precedente)

B Griglie di drenaggio
interne

56

A Vano tecnico per manutenzioni ai
componenti funzionali: prevedere 50
cm su tutti i lati della vasca